



# ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU PRZY SKRZYŻOWANIACH / ZBLIŻENIACH Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ

## SZCZEGÓŁ WYKONANIA ZABEZPIECZENIA 1:50

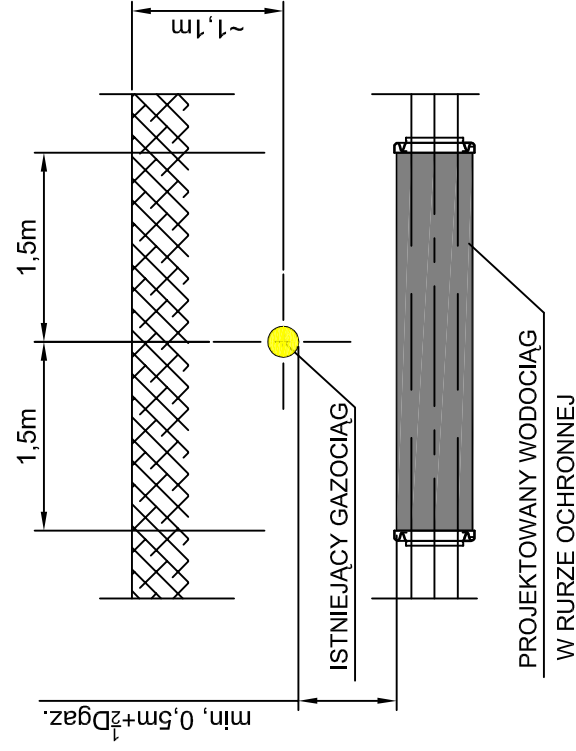

## SZCZEGÓŁ RURY OCHRONNEJ

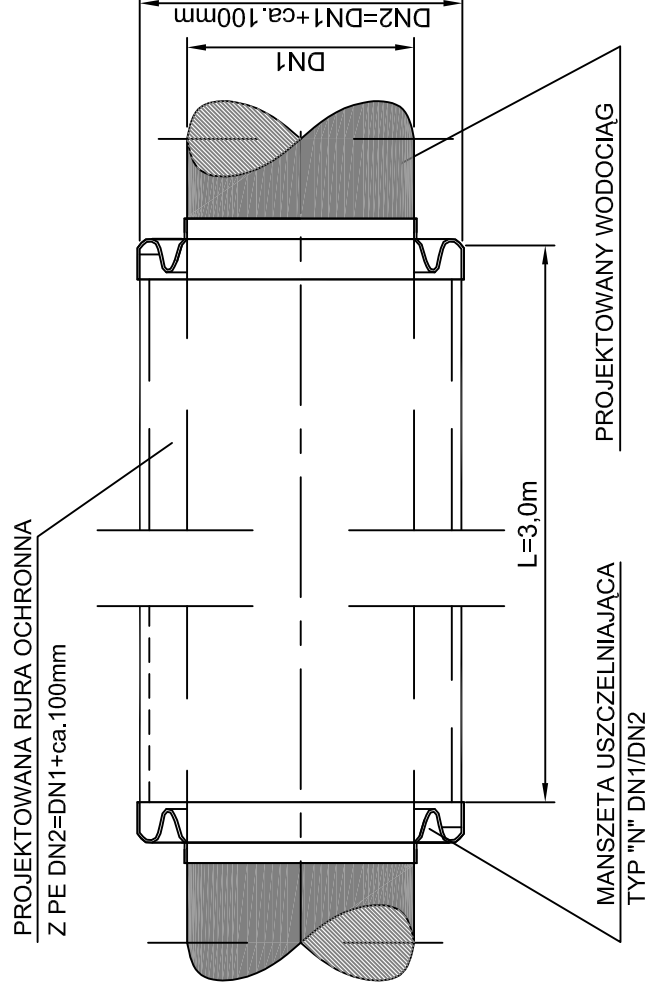

### UWAGA:

Długość rury ochronnej należy określić odrębnie dla każdego przypadku  
- nie mniej jednak niż 1,5m po obu stronach skrzyżowania lub zbliżenia.

Zadanie inwestycyjne:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW I ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI OBEJMUJĄCYM REJON ULIC: PODLESKA, WIOSENA, CZEREŚNIOWA, BAZIOWA, JAGODOWA, POPRZECZNA, TABOROWA KĘPA, SZAROTEK, STAROPODLESKA, WSPÓLNA, ROLNICZA ORAZ 27 STYCZNA W MIKOŁOWIE

Objekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA  
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW

Przedmiot rysunku:

ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA  
Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM

Skala	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1:50, 1:10	Projektant	05.2015	A. BOCZKOWSKA	SLK/3731 POOS/11
	Opracował	05.2015	J. MACIOSOWSKA	
	Sprawił	05.2015	D. KOŚCIAŃSKI	409/02
	Kierownik	05.2015	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04
	Zmiana			

Zamawiający:  
Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.  
ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów

Branża:  
TECHNOLOGICZNO-SANITARNA



Nr rysunku: D2-588-S-000-301-A  
Nr umowy: 588/2014

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI  
WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O.  
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81