



ZABEZPIECZENIE CIEPŁOCIĄGU PRZY ZBLIŻENIACH Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ (dla $h < 0,5m$)

SZCZEGÓŁ WYKONANIA ZABEZPIECZENIA 1:50

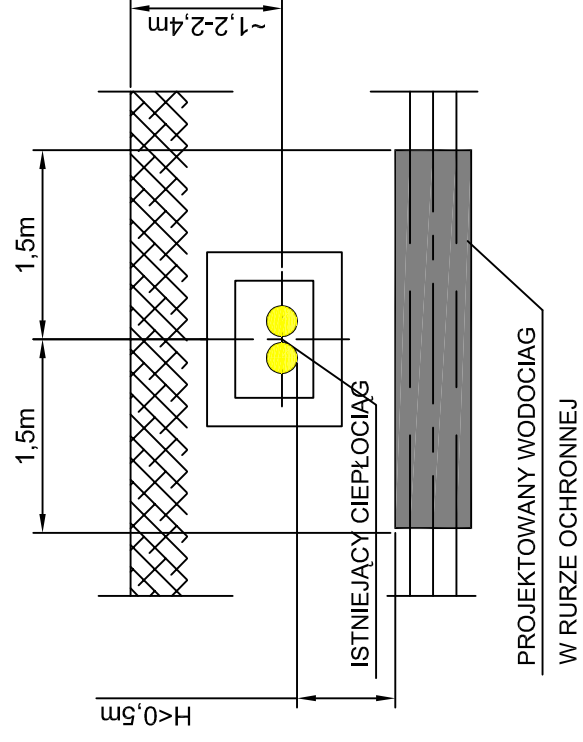

SZCZEGÓŁ RURY OCHRONNEJ

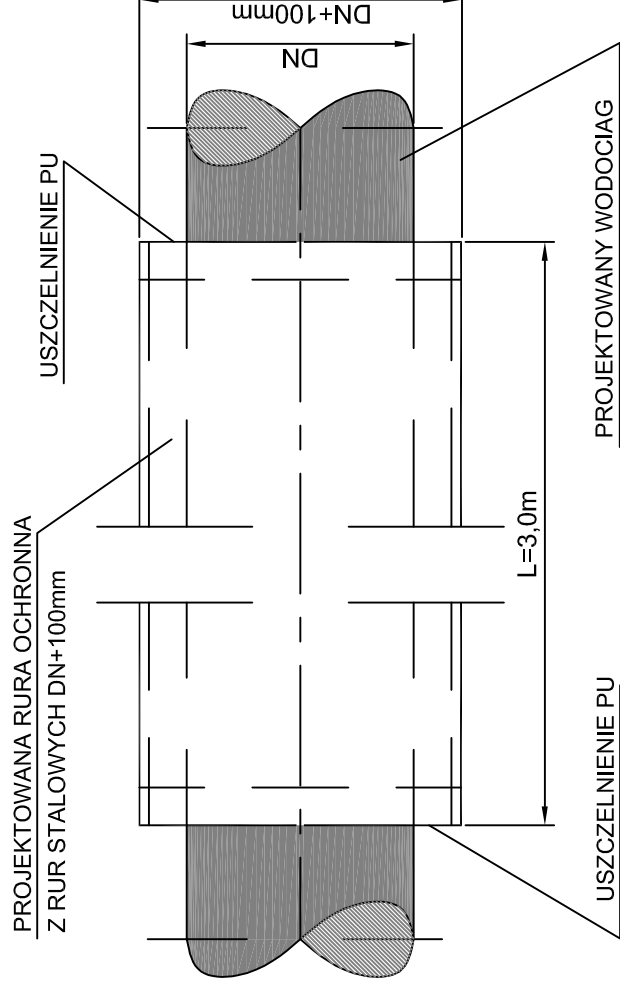

UWAGA:

Długość rury ochronnej należy określić oddzielnie dla każdego przypadku
- nie mniej jednak niż 1,5m po obu stronach skrzyżowania lub zbliżenia.

Zadanie inwestycyjne:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW I ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI OBEJMUJĄCYM REJON ULIC: PODLESKA, WIOSENA, CZEREŚNIOWA, BAZIOWA, JAGODOWA, POPRZECZNA, TABOROWA KĘPA, SZAROTEK, STAROPODLESKA, WSPÓLNA, ROLNICZA ORAZ 27 STYCZYNIA W MIKOŁOWIE

Objekt:	Skala	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW	1:50, 1:10	Projektant	05.2015	A. BOCZKOWSKA	SLK/3731 POOS/11
		Opracował	05.2015	J. MACIOSOWSKA	
ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM CIEPŁOCIĄGIEM	P	Sprawił:	05.2015	D. KOŚCIAŃSKI	409/02
		Kierownik	05.2015	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04
		Zmiana			

Zamawiający:
Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów

Nr rysunku: **D2-588-S-000-304-A** Nr umowy: **588/2014**

Branża:
TECHNOLOGICZNO-SANITARNA



HYDROSAN
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O.

44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81