


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA RURĄ OSŁONOWĄ

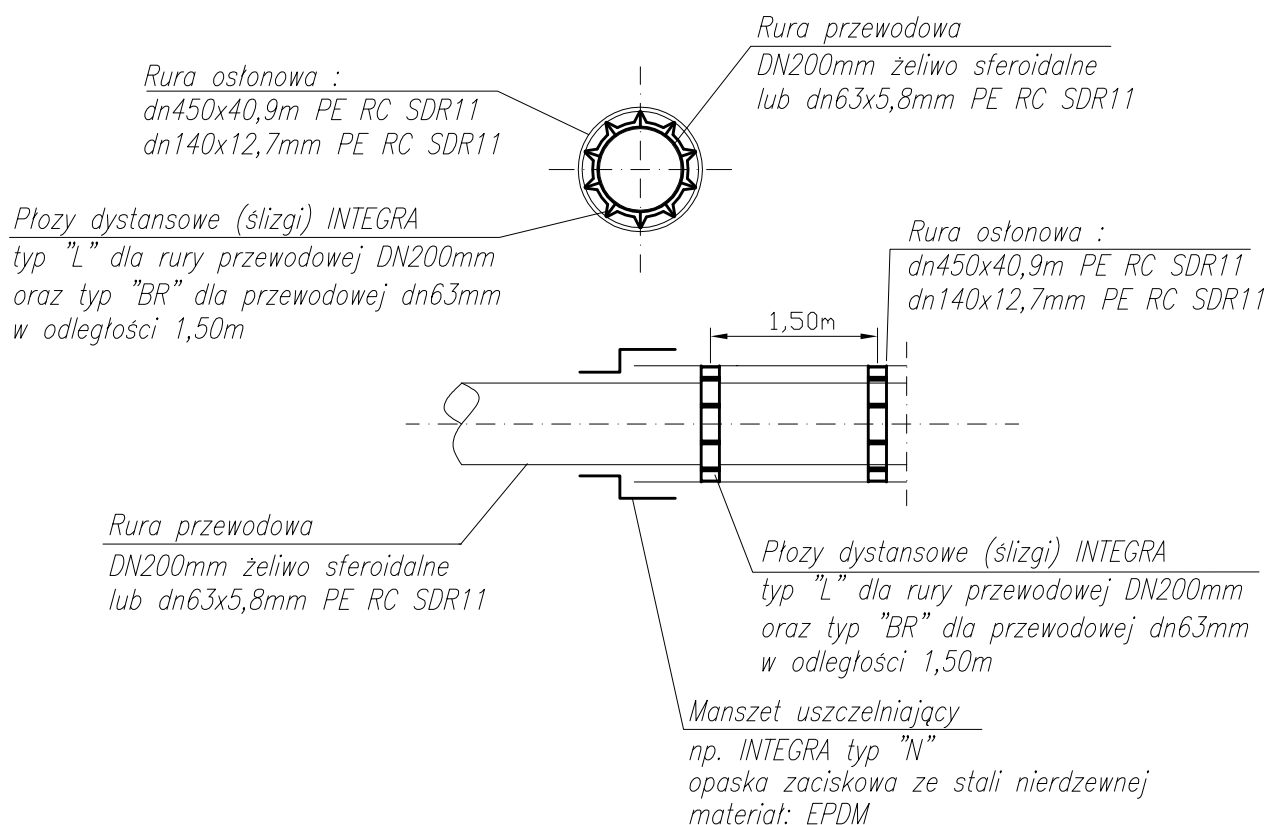

Zestawienie rur osłonowych dla rury przewodowej DN200mm żeliwo		
Lp	średnica/materiał	długość
1	dn450x40,9m PE RC SDR11	5,50m
2	dn450x40,9m PE RC SDR11	6,00m
3	dn450x40,9m PE RC SDR11	9,00m

Zestawienie rur osłonowych dla rury przewodowej dn63x5,8mm PE		
Lp	średnica/materiał	długość
1	dn140x12,7m PE RC SDR11	7,50m

Temat:	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzenie nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie"		Projektowanie i Nadzór Inwestycji Kielce ul. Zagórska 195 AKAWAi	
Inwestor:	Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie			
Obiekt:	Schemat węzłów wodociągowych			
Projektował:	mgr inż. Bartosz Dzwonek	Nr uprawnień: MAP/0306/PBS/15	Podpis:	
Skala: Schemat	Branża: WOD-KAN	PW	Data: 02.2017r.	Nr rysunku: 4