

Mikołów, dnia 6 czerwca 2018r.

Znak sprawy: DS.4240.290.2018

Znak pisma: 4265/2018

KOMA ZPiRI s.c.
ul. Żurawia 3/5
91-455 Łódź

Dotyczy: określenia warunków technicznych dla modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Słowackiego w Mikołowie.

W odpowiedzi na Państwa maile z dnia 30 maja i 6 czerwca br. **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie** informuje, że:

- włączenie projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać do sieci Ø225mm PE w ul. Pszczyńskiej (rejon budynku nr 11) - oznaczona na mapie kolorem niebieskim, natomiast przyłącza należy tylko przełączyć,
- kanał ogólnospławny ma być usunięty z ziemi natomiast sieć wodociągowa wyłączona z eksploatacji,
- istniejąca sieć wodociągowa w ul. Słowackiego ma być czynna podczas wykonywania robót,
- sieć należy zaprojektować trasą najkrótszą możliwie w działkach drogowych, w miarę możliwości prowadzić poza działkami prywatnymi,
- należy przewidzieć otwory geotechniczne co min 50m,
- przebudowany fragment kanalizacji na odcinku K533-K619 wykonany został z rur PCV Funke o średnicy Ø630mm, natomiast studnie nie zostały przebudowane. Jednocześnie w uzupełnieniu warunków informujemy, że odcinek K567-K575 (bez studni), również jest już przebudowany (rur PCV Funke o średnicy Ø630mm),
- materiał rur i studni należy zaprojektować zgodnie z dokumentacją przetargową,
- nie dopuszczamy włączenia przyłączy poprzez kształtkę siodłową w zamian za włączenie poprzez studnie,
- nie posiadamy kart studni istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej,
- przełączenie przyłączy kanalizacyjnych do projektowanej sieci należy zaprojektować poprzez ich przebudowę poza pas drogowy, do pierwszej studni ale bez przebudowy studni,
- włączenie do węzła w ul. Krakowskiej wykonać z wykorzystaniem istniejącego fragmentu sieci Ø225mm PE.

Załącznik:


- 1 egz. mapy


Kopia:

- aa

DYREKTOR
dział technicznych
Michał Majmusz
mgr inż. Michał Majmusz


1:100 54.18.57
0561653.75

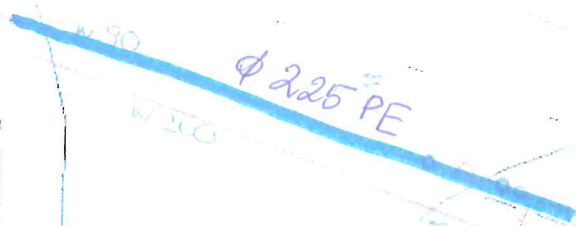

 istn. sieć wodociągowa
Ø 225 PE

Załącznik do pisma
z dnia 6.06.2018
znak DS. 4240.290.2018
4265/2018

Zakład Inżynierii Miejskiej
Spółka z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4
tel./fax 32 / 2260-052, 2180-560
NIP 635-10-00-267

Kierownik Działu
Sieci Wod. i Kan.

mgr inż. Anna Youseef