


Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni bitumicznej po robotach budowlanych

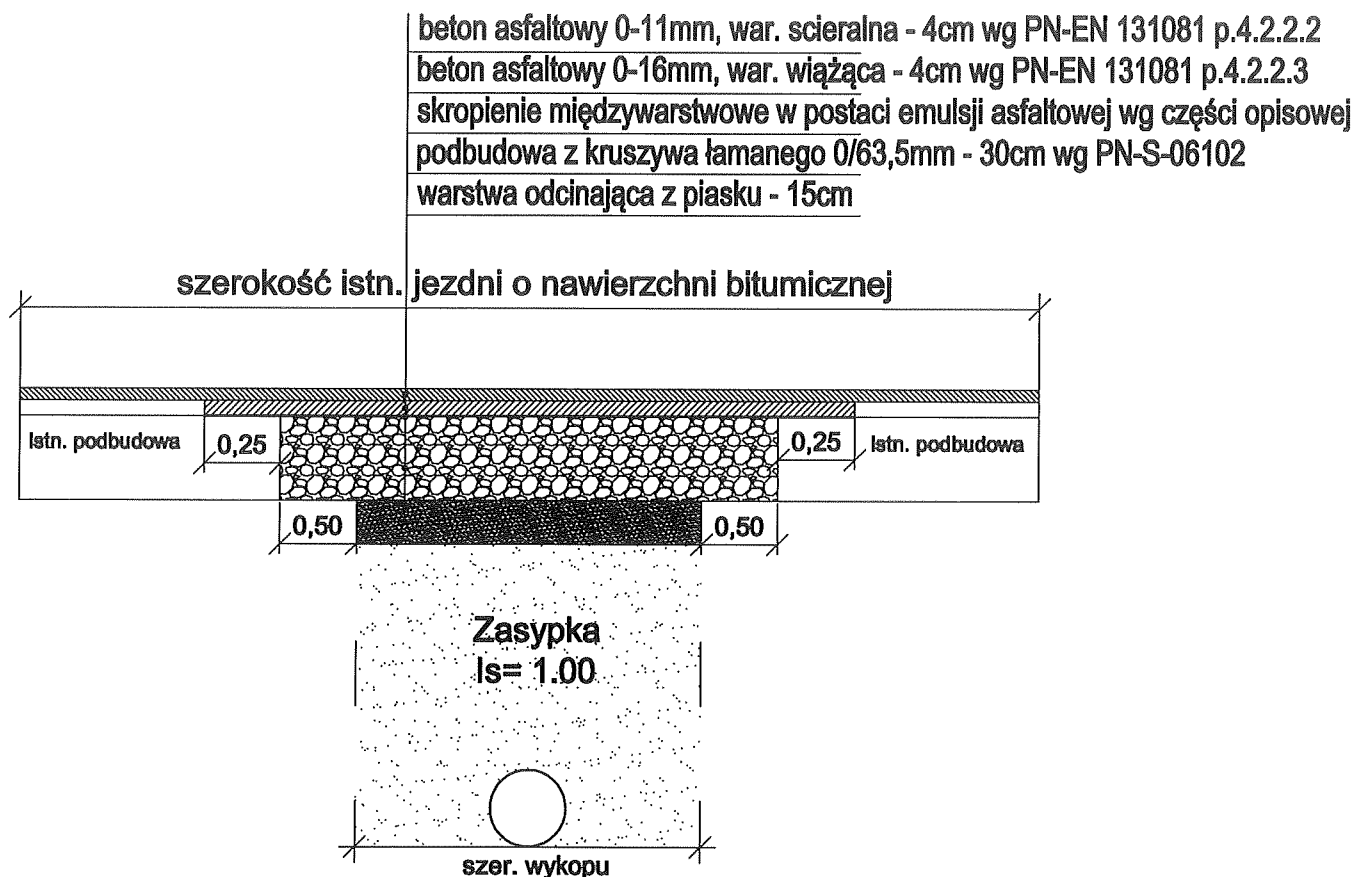

UWAGA:

Grubość poszczególnych warstw betonu asfaltowego należy dostosować do stanu istniejących warstw.

Łączenie poprzeczne warstw asfaltowych wykonać za pomocą taśmy uszczelniającej bitumizowanej o szerokości min. 15mm.

Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów			
Jednostka projektowa: K O M A Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. 91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84			
Obiekt: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odejściami do budynków obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie	Treść rys. : Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni jezdni bitumicznej		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	Data: 11.2018
Projektował: inż. J. Kozłowski	sanitarne GP II 460 - 8/76		Skala: -
	drogowe 71/71		Nr rys. 2