

Opole dn. 26.10.2010

L.dz. nr 07/10/10



**Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów**

28.10.2010
JKP
JKP
28.10.2010
JKP
Mikołów

Dot. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia:

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” –
zlewnia Kamionka.

ul. Leśna

Po rozpatrzeniu pisma ZIM Sp.z o.o. w Mikołowie z dn.26.10.2010 odpowiadam:

1. ul. Wieczorka, bud. nr 63a i 65

- 1.1. Zmieniono trasę przyłącza do budynku nr 63a i 65 zgodnie z propozycją właścicieli posesji
- 1.2. Przyłącza wykonać metoda bezwykopową
- 1.3. Zmiany przedstawiono na załączonej mapie oraz profilu podłużnym

2. ul. Katowicka 117

- 2.1. Zmieniono trasę przyłącza do budynku nr 117 zgodnie z propozycją właściciela posesji nr 1407/103
- 2.2. Zmiany przedstawiono na załączonej mapie oraz profilu podłużnym


Zmiany jw nie stanowią istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.

Otrzymują:

1. Adresat + zał. mapowy x2
2. Profile podłużne x2
3. PP a/a

HYDRO-SIEĆ s.c.
45-470 Opole, ul. Grudzicka 51
tel. 077-4030410

mgr inż. Stanisław Wodziński

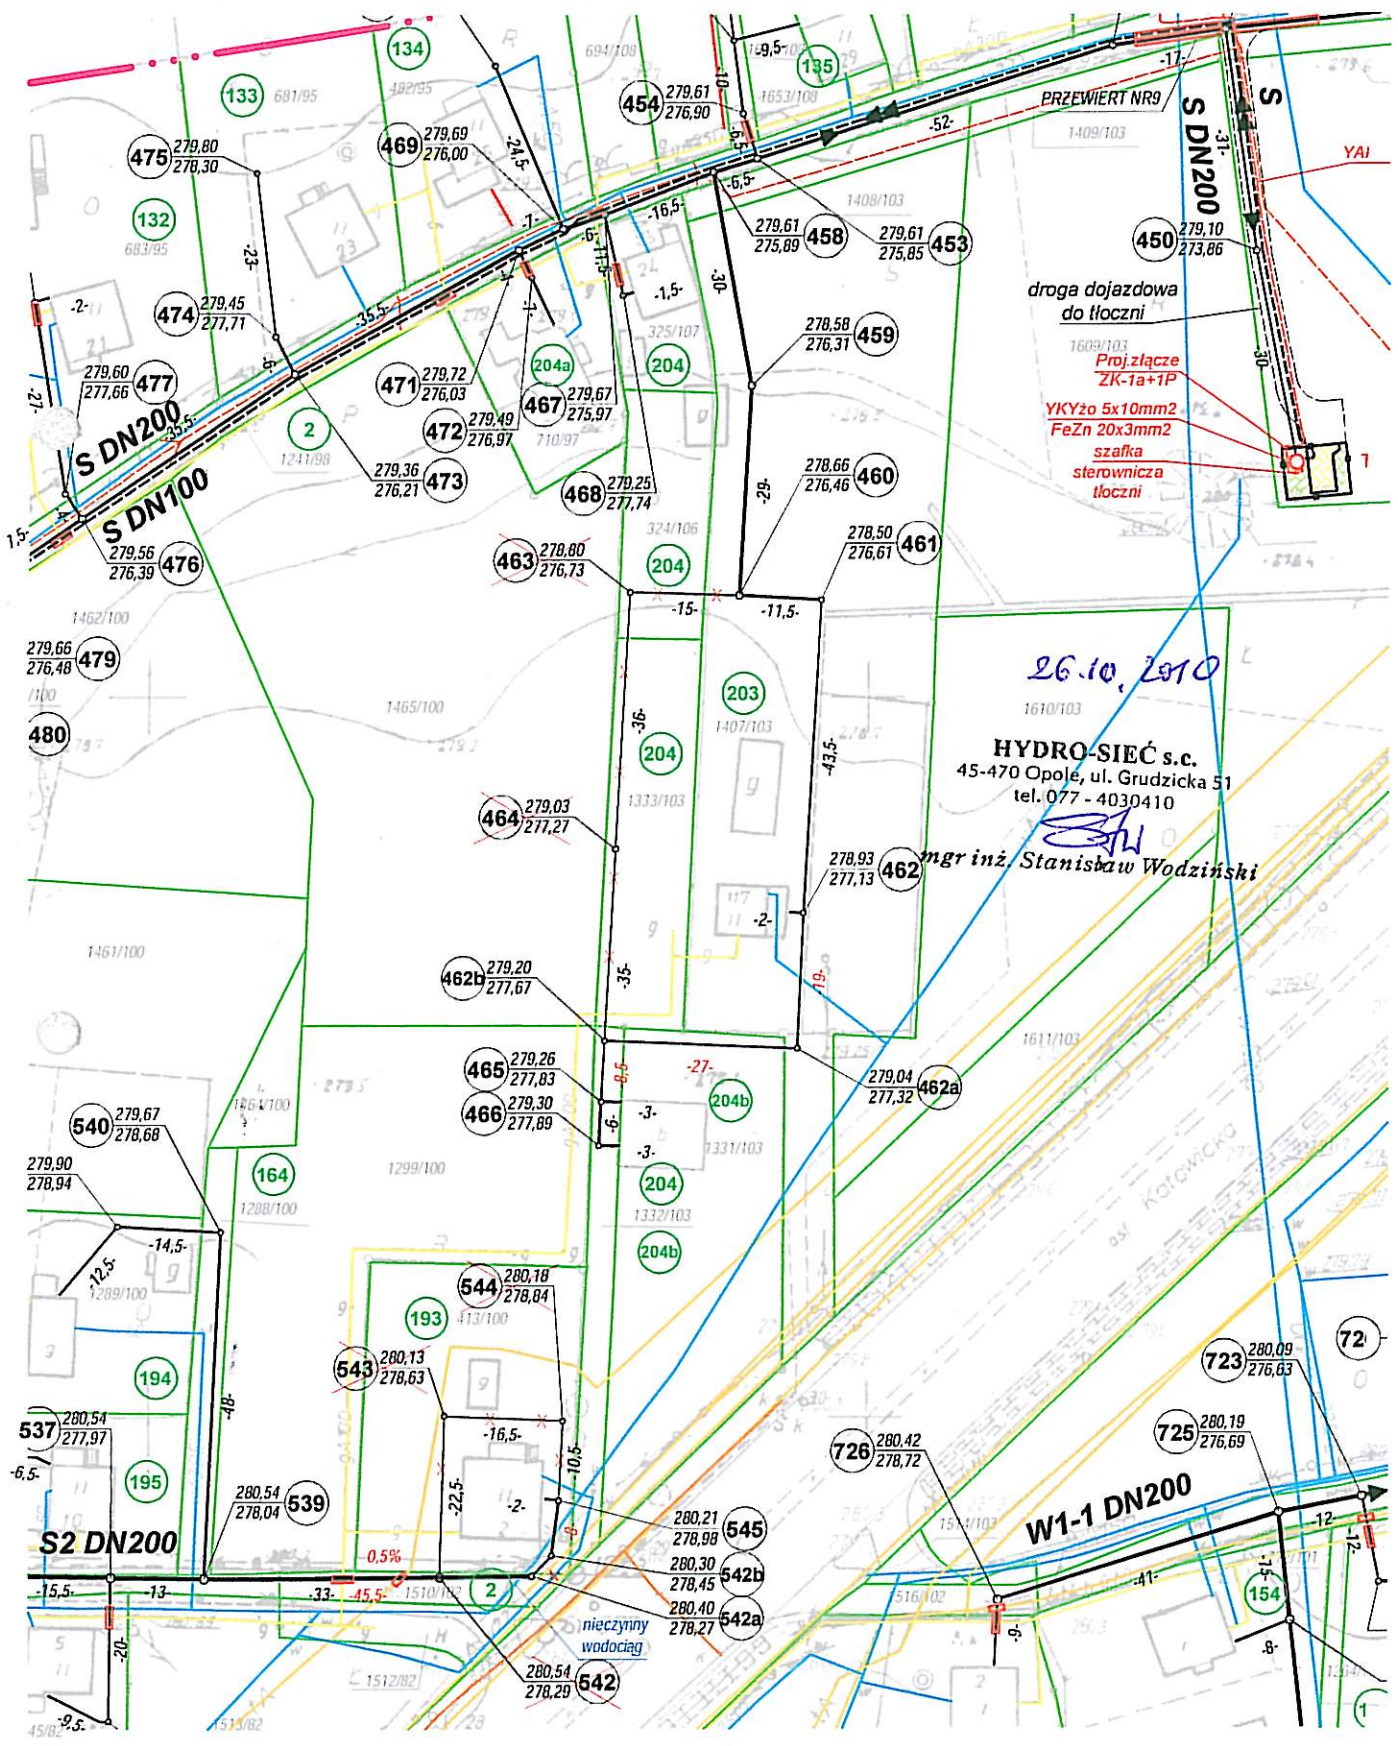


26.10.2010
 1610/103
HYDRO-SIEĆ s.c.
 45-470 Opole, ul. Grudzińska 51
 tel. 077 - 4030410
 mgr inż. Stanisław Wodziński

W1-1 DN200

S2 DN200

PRZEWIERT NR9
 S DN200



26.10.2020
HYDRO-SIEĆ s.c.
 45-470 Opole, ul. Grudzińska 51
 tel. 027 - 4030410
mgr inż. Stanisław Wodziński

