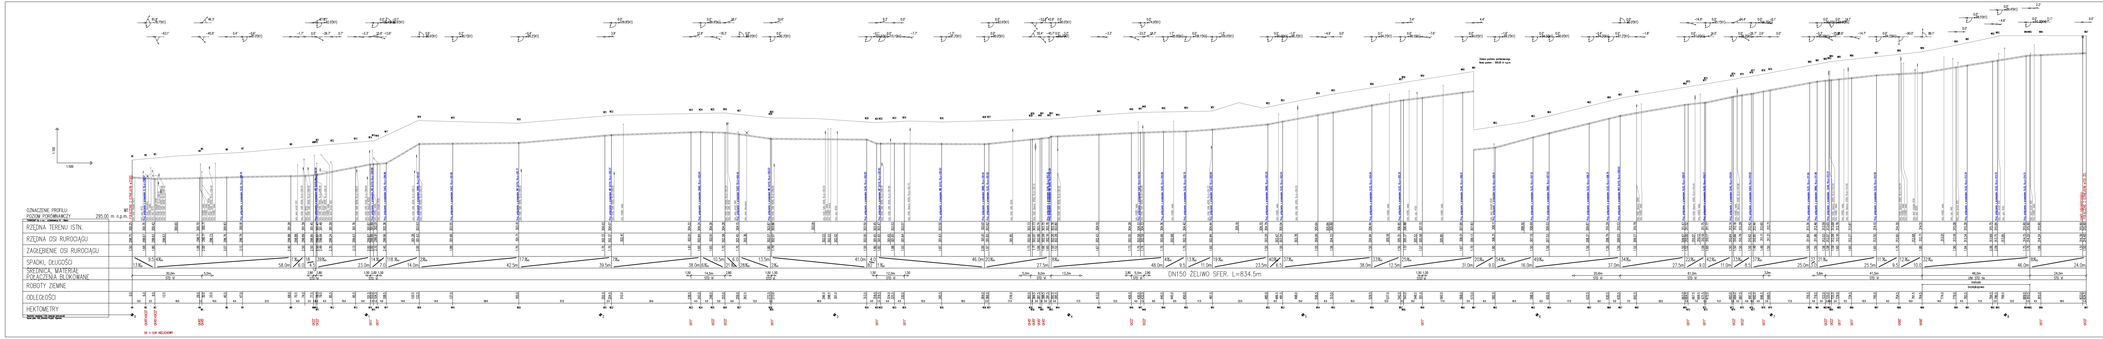

UWAGI I WYTYCZNE:

1. W przekroje wylegiwania wody grunt(woj) powyżej poziomu posiadowienia wodociągu długość kolanka rzędy zwiększyć dwukrotnie.
2. W przypadku wystąpienia wodociągu gruntowego będą na przekopie 30m z zatoki, z obsypką mieszaną z piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzchołek rury, wykonać wykopy kontrolne w celu sprawdzenia ewentualnego wystąpienia wodociągu gruntowego. W przypadku wystąpienia gruntu organicznego i torfowisko- przewodzenie zabierzemy na na przekopie z zatoki, gr. 30 cm, wskaźnik wodnoś- ciowy. Wykopy kontrolne wykonać co 50m w ciągu przekopu z zatoki. Wykopy kontrolne wykonać co 50m w ciągu przekopu z zatoki.
3. Wszystkie obiektowe- tworzywowe wykonać z rur obiektowych ze wszy pokaj DN40, DN100 z PE100 SDR 11 PN10 wyposaż- ni obiektowej.
4. Przewody ułożyć taki wodociągowej wykonać z rur betonowych z betonu zbrojeniowego DN150.
5. Przewody wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR 11 PN10 o średnicach DN150 z rur PE100 SDR11 PN16 dyszowych obiektowe. Przed przyłączeniem do przełączenia rzędy sprawdzić rzeczywistą rzędną wodociągu przekopu.
6. Wszystkie rurociągi wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR 11 PN10 o średnicach DN150 z rur PE100 SDR11 PN16 dyszowych obiektowe- zmiennej grubo dla temperatury otoczenia: 20kOb (ale +20°C), 30kOb (ale +10°C), 50kOb (ale +0°C), 50kOb (ale -10°C), 50kOb (ale -20°C) - zgodnie z PN-EN 12201-2.
7. Odbiorcom uniemożliwienie zmiennie temperaturę podczas zmierzyć- rzędu kruch ale z tym, że w rzeczywistości wodociągu wstępnie- ni podczas- wodociągu- zgodnie z PN-EN 12201-2.
8. Obiektowi uniemożliwienie zmiennie temperaturę podczas zmierzyć- rzędu kruch ale z tym, że w rzeczywistości wodociągu wstępnie- ni podczas- wodociągu- zgodnie z PN-EN 12201-2.
9. W przypadku, gdy głębokość wodociągu- wstępnie- ni podczas- wodociągu- zgodnie z PN-EN 12201-2.
10. Wszystkie rurociągi wodociągowe- wykonać z rur PE100 SDR 11 PN10 o średnicach DN150 z rur PE100 SDR11 PN16 dyszowych obiektowe- zmiennej grubo dla temperatury otoczenia: 20kOb (ale +20°C), 30kOb (ale +10°C), 50kOb (ale +0°C), 50kOb (ale -10°C), 50kOb (ale -20°C) - zgodnie z PN-EN 12201-2.
11. Wszystkie rurociągi wodociągowe- wykonać z rur PE100 SDR 11 PN10 o średnicach DN150 z rur PE100 SDR11 PN16 dyszowych obiektowe- zmiennej grubo dla temperatury otoczenia: 20kOb (ale +20°C), 30kOb (ale +10°C), 50kOb (ale +0°C), 50kOb (ale -10°C), 50kOb (ale -20°C) - zgodnie z PN-EN 12201-2.
12. Pr- zabezpieczyć- rzędu kruch- rzędu- przyjmuje- do- ziemi- pierwotnego.

W przypadku wystąpienia wody gruntowej powyżej poziomu posiadowienia wodociągu długość kolanka rzędy zwiększyć dwukrotnie.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJECTOWEJ, ADOSTOSTOWIĘ SIEC WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAM DO BUDYNKÓW I DOTWORZENIEM DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻELIWO, GMINA ŻELIWO, DZIAŁKI NR 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40,