



ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU PRZY SKRZYŻOWANIACH / ZBLIŻENIACH Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ

SZCZEGÓŁ WYKONANIA ZABEZPIECZENIA 1:50

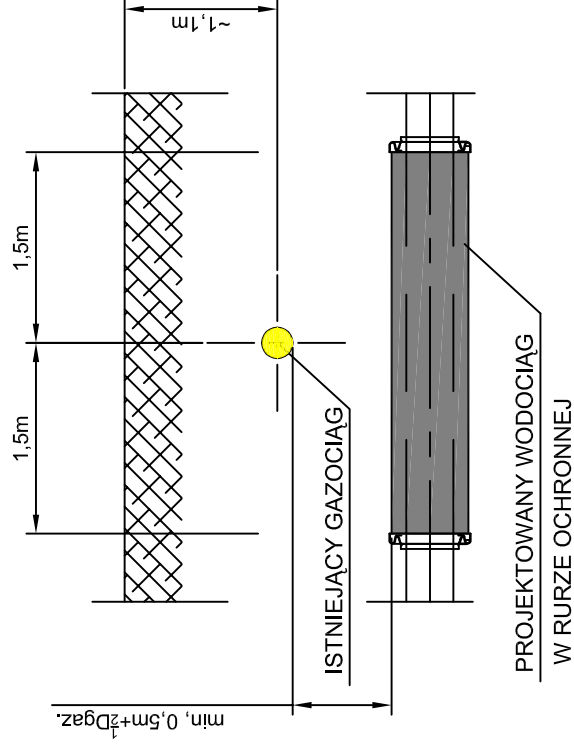

SZCZEGÓŁ RURY OCHRONNEJ

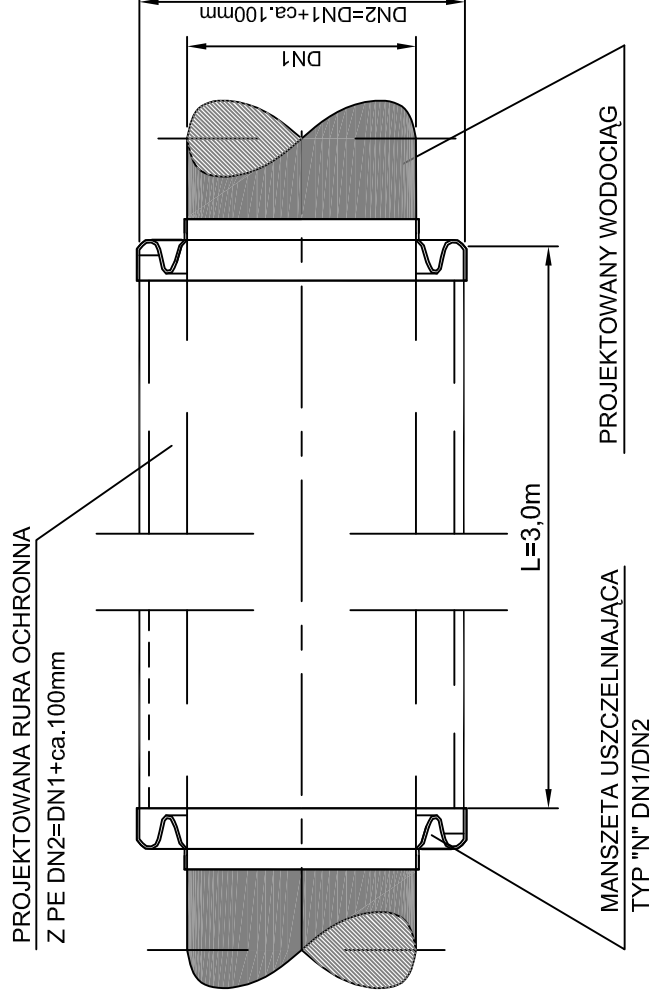

UWAGI I WYTYCZNE:

1. Dokładną głębokość ułożenia kabla ustalić za pomocą przekopów kontrolnych.
2. Długość rury ochronnej należy określić odrębnie dla każdego przypadku, nie mniej jednak niż 1,5m po obu stronach skrzyżowania lub zblżenia.
3. Zlecić nadzór branżowy i powiadomić właściciela sieci o terminie rozpoczęcia prac.
4. Montaż rury ochronnej wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Zadanie inwestycyjne: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW I ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI, OBEJMUJĄCEJ REJON ULICY RYBNIKIEJ (OD UL. POKOJU DO UL. CIESZYŃSKIEJ - DK81) W MIKOŁOWIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ PROWADZENIEM NADZORU AUTORSKIEGO		Skala	Data	Nazwiśko	Uprawnienia	Podpis
Objekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW		Projektant	03.2017	D. KOŚCIAŃSKI	4.09/02	<i>Le.</i>
Przedmiot rysunku: Zabezpieczenie skrzyżowania z istniejącym gazociągiem		Upracował	03.2017	J. MACIOSOWSKA	SLK/0047 POOS/04	<i>Alouka</i>
		Sprawił	03.2017	A. HAWRYLEWICZ		<i>Alouka</i>
		Kierownik	03.2017	J. MACIOSOWSKA		<i>Alouka</i>
		Zmiana				
Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów		Nr rysunku: D2-655-S-000-304-A		Nr umowy: 655/2016		
Branża: TECHNOLOGICZNO-SANITARNA		HYDROSAN		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81		